


# น้ำใต้ดินแม่เมาะตะกั่ว/แมงกานีสเกินมาตรฐาน

**ศูนย์ข่าวภาคเหนือ** - กรมควบคุมมลพิษ รับผิดชอบ น้ำใต้ดินแม่เมาะ มีค่าตะกั่ว-แมงกานีสปนเปื้อนเกินมาตรฐาน เผยฝุ่น/กลิ่น/เสียงหัวเองวิกฤต จากเหมืองใหม่ ของ กฟผ.

วานนี้ (11 ก.พ.47) นายแพทย์วีระพงษ์ สกกลิตวิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการการสาธารณสุข วุฒิสภา ได้แถลงผลการประชุมคณะกรรมาธิการฯ เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ที่มีแกนนำชาวบ้านจาก อ.แม่เมาะ เดินทางเข้าร้องเรียนร่วม 20 คน มีทั้งผู้นำหมู่บ้าน/ตำบลตัวแทนองค์กรชาวบ้านในพื้นที่ ตลอดจนตัวแทนจากกรมควบคุมมลพิษ(คพ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ได้เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการฯ

นายแพทย์วีระพงษ์ ชี้แจงว่า ตัวแทนชาวบ้านได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการฯ ว่า ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะมาตลอด 10 กว่าปีที่ผ่านมา โดยที่ไม่ได้รับการแก้ไขใดๆ กล่าว คือ นับตั้งแต่เกิดวิกฤตสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะเมื่อปี 2535 ที่สร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินชาวบ้านรอบโรงไฟฟ้าอย่างหนัก และได้รับการแก้ไขมาแล้วระดับหนึ่งด้วย การลงทุนติดตั้งเครื่องดักสารซัลเฟอร์ฯ ใน โรงไฟฟ้าที่ใช้งานอยู่ทุกโรงจนสามารถควบคุมปริมาณสารซัลเฟอร์ฯออกสู่บรรยากาศได้แล้ว

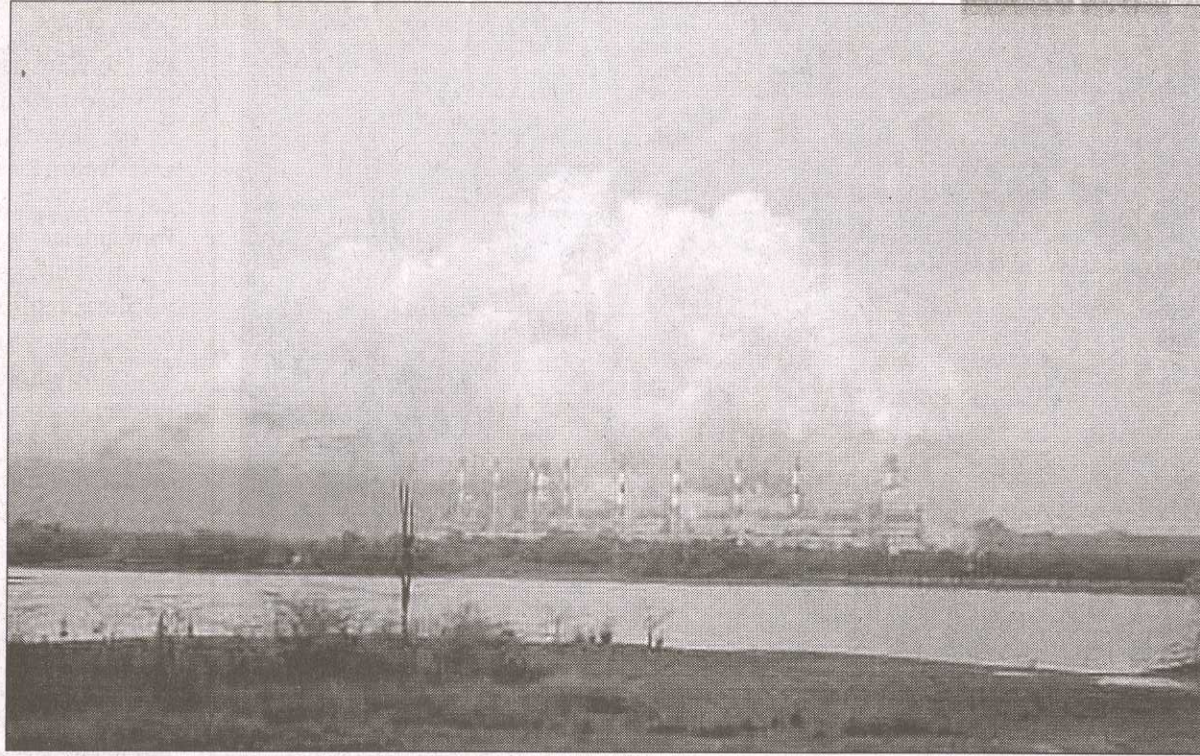

มลพิษจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ สร้างปัญหาให้กับชาวบ้านที่อยู่โดยรอบมานานนับ 10 ปี และไม่มีที่ท่าว่าจะยุติได้ในเร็ววันนี้

ชาวบ้านยังได้รับผลกระทบจากการเปิดเหมืองเฟลทที่ 5 ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ อีก ทั้งในเรื่องของฝุ่นที่เกิดจากการระเบิดเหมืองและการขนส่งถ่านหินจากบ่อเหมือง เสียงจากการระเบิดเหมืองที่ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือน ทำให้บ้านเรือนราษฎรที่อยู่ในรัศมี 5 กม.รอบบ่อเหมืองคือ บ้านหัวฝาย หมู่ 1 ต.บ้านดง และบ้านหัวยั้ง หมู่ 6 ต.แม่เมาะ จำนวนกว่า

2,000 ชีวิต ได้รับความเสียหาย กลิ่นถ่านหินลึกลงในดินที่ส่งกลิ่นเหม็นคลุ้ง นอกจากนั้นยังได้รับผลกระทบจากน้ำบาดาลที่ปนเปื้อนโลหะหนัก ทั้งตะกั่วและแมงกานีส

นายแพทย์วีระพงษ์ กล่าวว่า โดยเฉพาะในประเด็นคุณภาพน้ำบาดาล ตัวแทนจากกรมควบคุมมลพิษเอง ก็ยอมรับต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ ว่า

น้ำบาดาลในแอ่งแม่เมาะ ที่ชาวบ้านใช้อุปโภคบริโภคมาตลอดนั้น มีสารตะกั่ว - แมงกานีส ปนเปื้อนอยู่เกินมาตรฐานที่กำหนด เฉพาะตะกั่วพบว่าปนเปื้อนในน้ำบาดาลบริเวณแอ่งแม่เมาะมากกว่าเมื่อเทียบกับสารตะกั่วในท้องถนนเขตกรุงเทพมหานคร

ตัวแทนชาวบ้านเรียกร้องให้มีการดำเนินการใน 5-6 ประเด็นคือ ให้รัฐบาล

โยกย้ายอพยพชาวบ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และการเปิดเหมืองเฟลทที่ 5 ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย จัดหาแพทย์เฉพาะทางเข้าไปดูแลรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ พื้นฟูสภาพแวดล้อมแอ่งแม่เมาะให้คืนสู่สภาพเดิม จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือด้านสุขภาพของชาวบ้านในแม่เมาะ และให้ตรวจสอบเอาผิดกับ กฟผ. และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการทำให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ ตลอดจนจนสภาพแวดล้อมในแอ่งแม่เมาะได้รับผลกระทบ

กรณีของการตรวจสอบเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ กฟผ. กรรมาธิการฯเองก็ไม่ได้เห็นด้วยเพราะเกรงว่าจะเป็นประเด็นที่ทำให้การแก้ไขปัญหามแม่เมาะยืดเยื้อออกไปอีก หลังจากคาราคาซังมานานกว่า 10 ปี จึงได้หารือกับตัวแทนชาวบ้านว่า หากรัฐบาลยินยอมโยกย้ายชาวบ้าน ก็น่าจะลดหรือยุติข้อเรียกร้องให้มีการตรวจสอบเอาผิดกับ กฟผ. ได้ โดยชาวบ้านเองก็พร้อมที่จะเจรจา

นายแพทย์วีระพงษ์ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามในการประชุมคณะกรรมาธิการฯ ครั้งนี้ ยังไม่มีข้อสรุปใด ๆ แต่กรรมาธิการฯ จะเดินทางไปในพื้นที่แม่เมาะ เพื่อดูสภาพปัญหาอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะรวบรวมข้อมูลนำเสนอต่อรัฐบาลพิจารณาแก้ไขอีกทางหนึ่งต่อไป โดยอาจจะเชิญกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรรมาธิการสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ร่วมเข้าไปตรวจสอบด้วย ■